


南城一品项目日照区域分析图

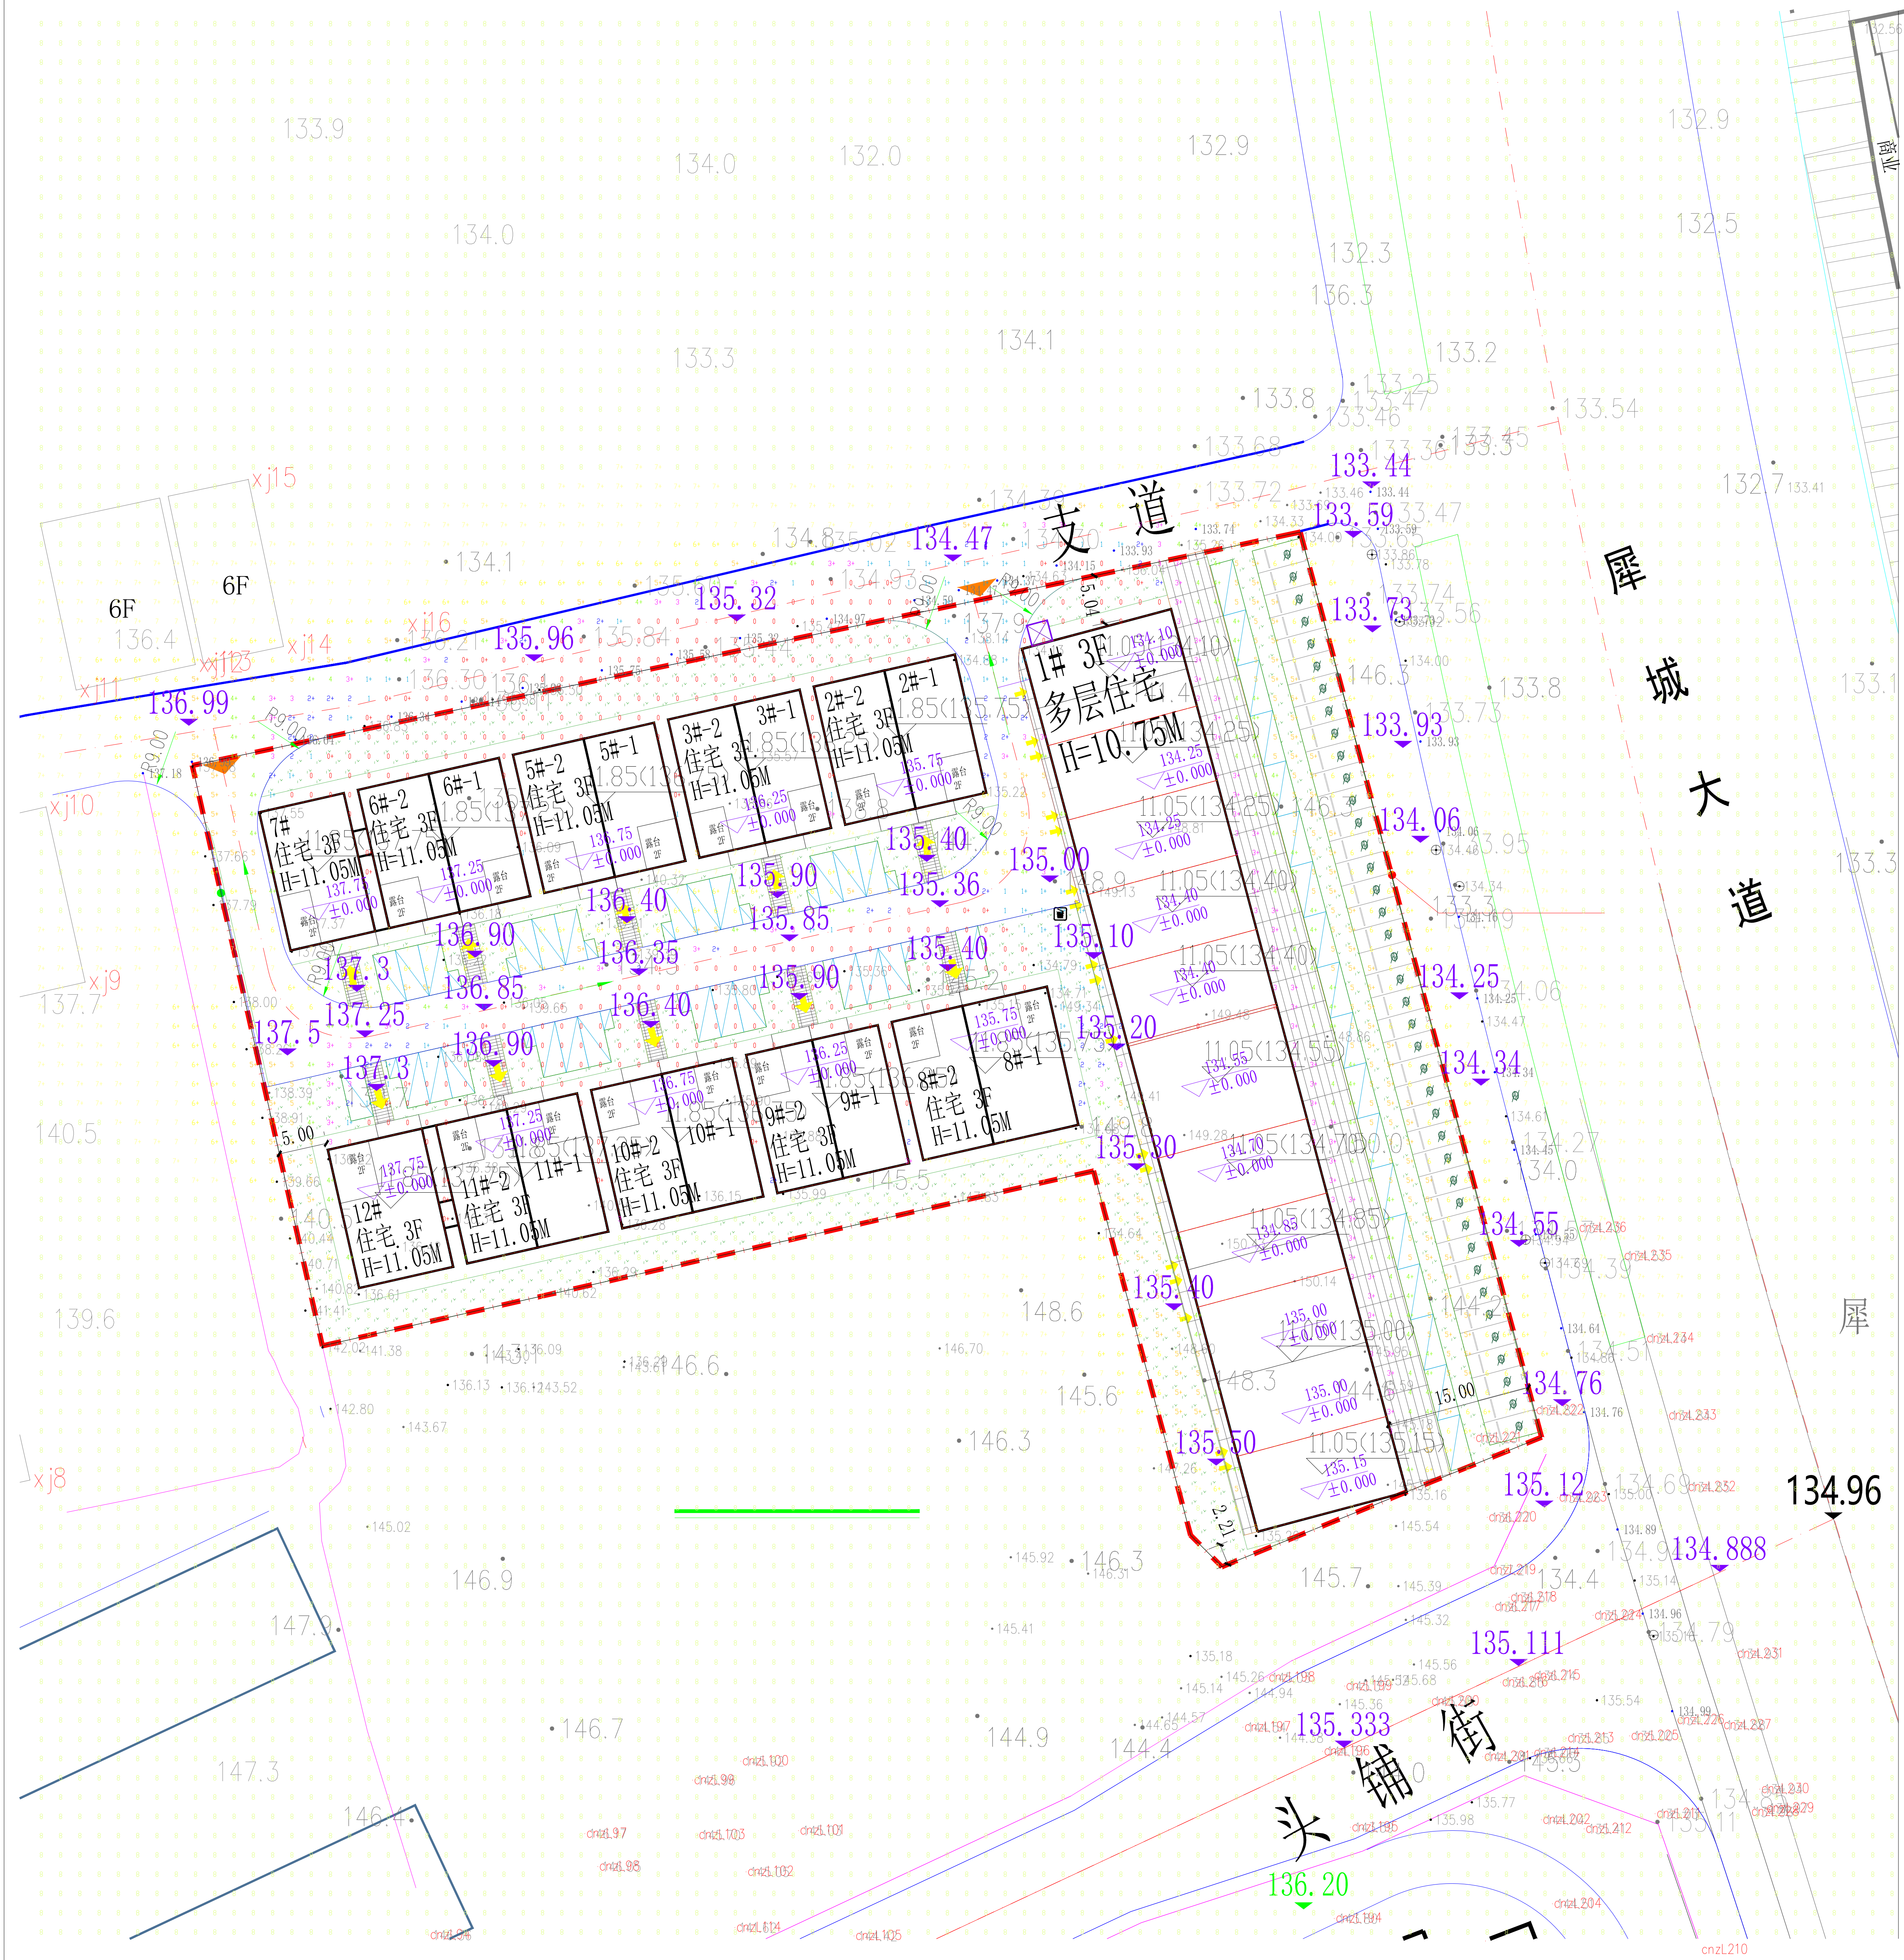

日照时数图例

0小时日照

1小时日照

2小时日照

3小时日照

4小时日照

5小时日照

6小时日照

7小时日照

8小时日照

说明：时间数字上带“+”者，
表示该点日照时间为
该数值加30到59分钟

日照分析参数

城市：茶陵
经度：113° 32'
纬度：26° 47'
日照基准日期：2001年01月20日
日照标准日：大寒
有效日照时间带：8:00~16:00(真太阳时)
计算时间间隔：1分钟
时间统计方式：全部统计
最小连续日照时间：5分钟
输出时间：北京时间
分析高度：0.90米
采样点间距：0.3米
扫掠角：0度
分析软件：飞时达日照分析软件 FastSUN64 V16.0.0版

分析结论

结论：1、该项目满足大寒日3个小时日照要求。

标准：每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

备注：本分析报告仅供自然资源局内部相关业务部门参考使用，对外使用无效。